


Poste de la Patte d'Oie (état actuel)

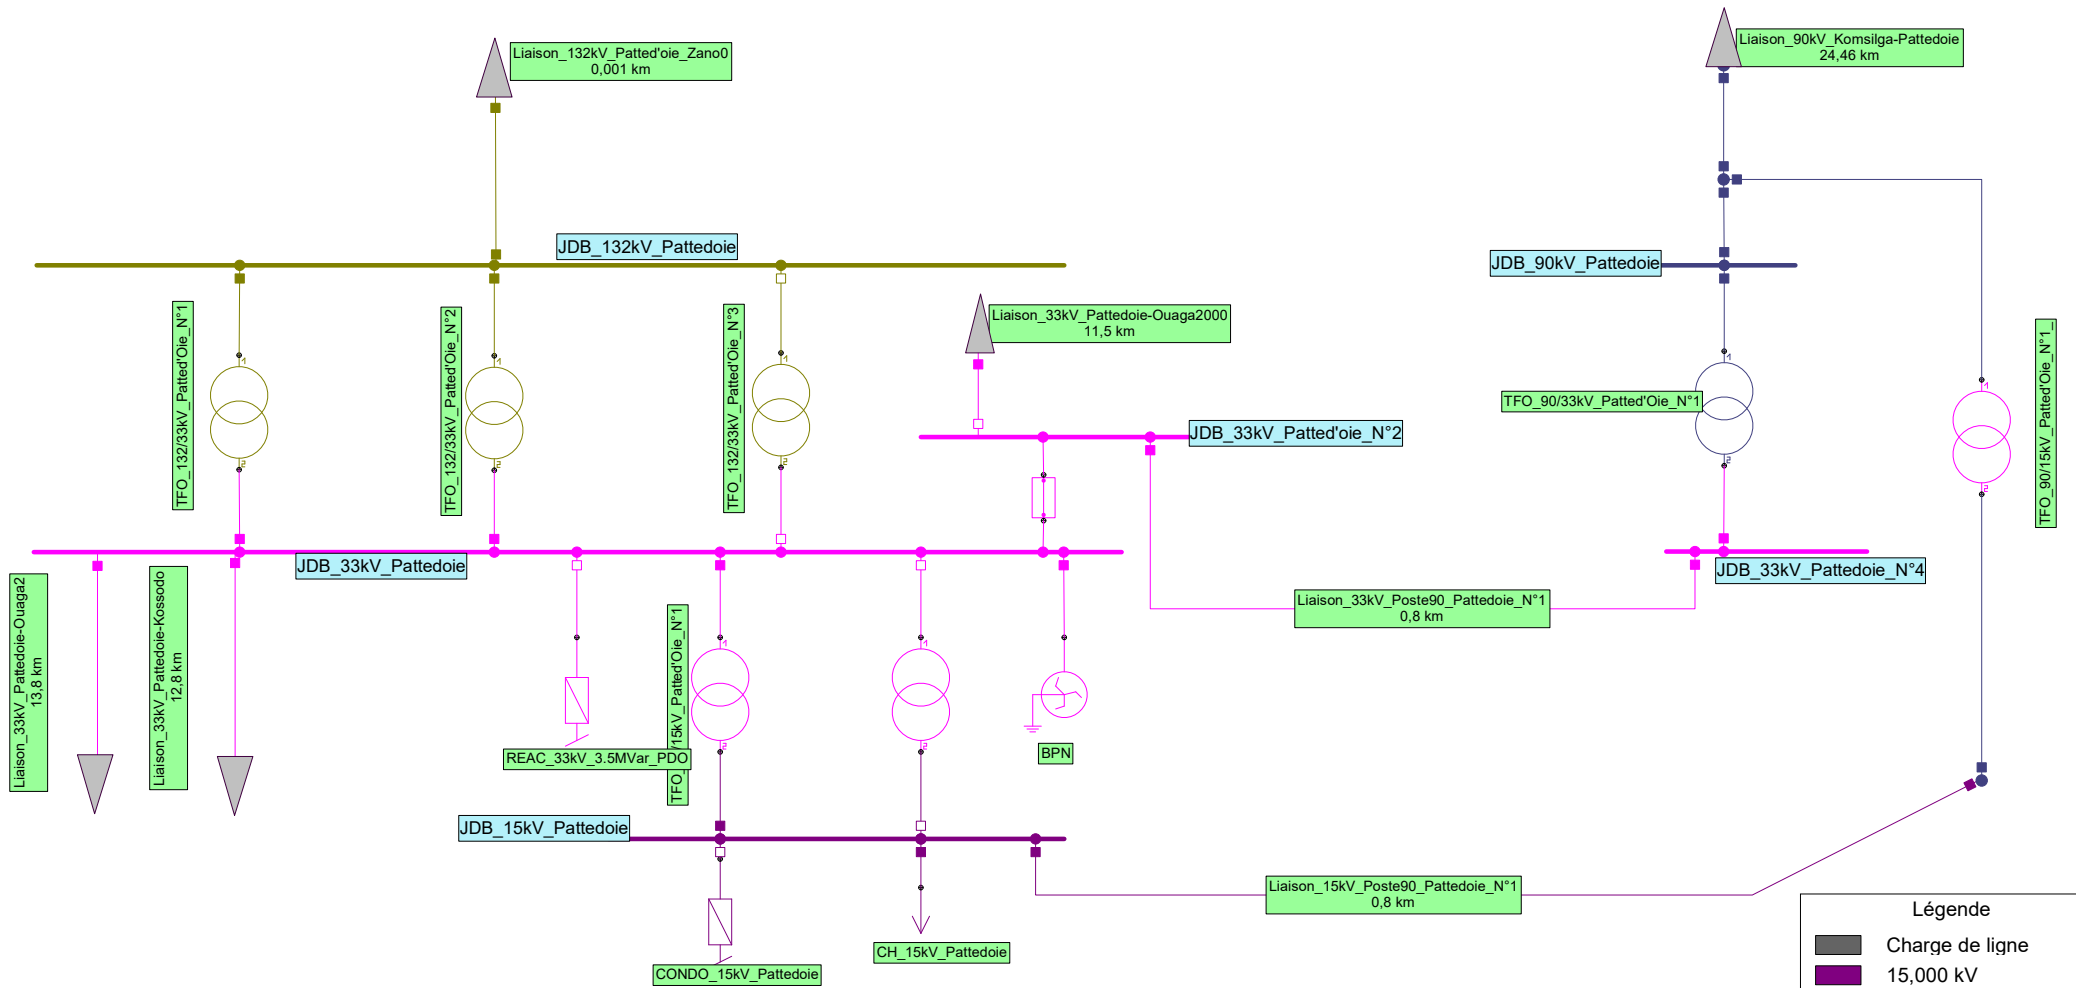

Légende

- Charge de ligne
- 15,000 kV
- 33,000 kV
- 90,000 kV
- 132,000 kV

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|------------|-----|---|--|
| SONABEL: RESEAU NATIONAL INTERCONNECTE (RNI) | | | | | | Poste_Patte_doie Schema unifilaire - Poste_Patte_doie Retrait de la ligne 90kV Zagtoui-Ouaga2-29032 | |
| Rev. | Modifications | Date | Nom | Date | Nom | SONABEL BP 54 OUAGADOUGOU www.sonabel.bf | |
| 0 | DTME.NEP.0 | 04/01/2011 | KAM | 09/01/2011 | KAM | | |
| 1 | DTME.NEP.1 | 10/01/2011 | TOU | 10/01/2011 | TOU | | |
| 2 | DTME.NEP.2 | 05/08/2011 | ROGERDessiner 2009 | | KAM | | |
| 3 | DME.NEP.3 | 01/04/2018 | PIERR18.04.2020 | | | NEPLAN by BCP Switzerland | |
| Retrait de la ligne 90kV Zagtoui-Ouaga2, BASE020 | | | | | | 21.04.2020 | |